


DETALJ NYA BTG-VALV 1:20 – PLAN 1:20

FÖRVATTNING AV MOTGJUTNA YTÖR UTFÖRES 2-4 DYGN FÖRE GJUTNING. VID GJUTNING SKA YTÖR VARA YTTORRA.
NYGJUTEN BETONG SKYDDAS MOT UTTORKNING / FRYSNING UNDER MINST 7 DYGN. DOCK MIN. ENL. HÄRDNINGSKLASS.
D_{max} UTAN STENREDUCERING EL. PARTIKELSPRÄNG.

KONSTRUKTIONSBETONG
T=80mm, UK BTG = UK STÅLBALK
EXPONERINGSKLASS:
HÅLLFASTHETSKLASS:
D_{max}:
TÄCKANDE BETONGSKIKT:
HÄRDNINGSKLASS:


XC3 (vct_{lev}=0,5)
MIN. C30/37
16mm
25mm
4 (70%)

ARMERING: #8 s150 + UPPLAGSBYGEL Ø8-C s300
TYP: K500C-T ALT. NK500AB-W
HUVUDARMINGSRIKTNING I KORTA RIKTNINGEN (= UNDERST)

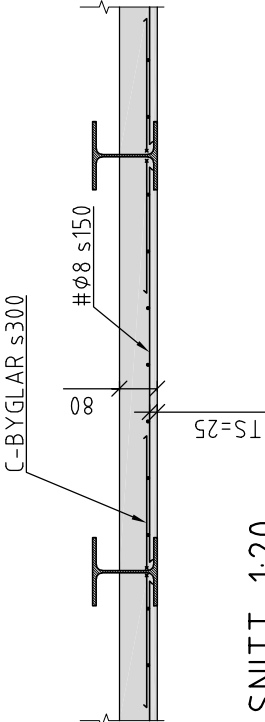

SNITT 1:20

PRINCIP FÖR NYA BJÄLKLAG

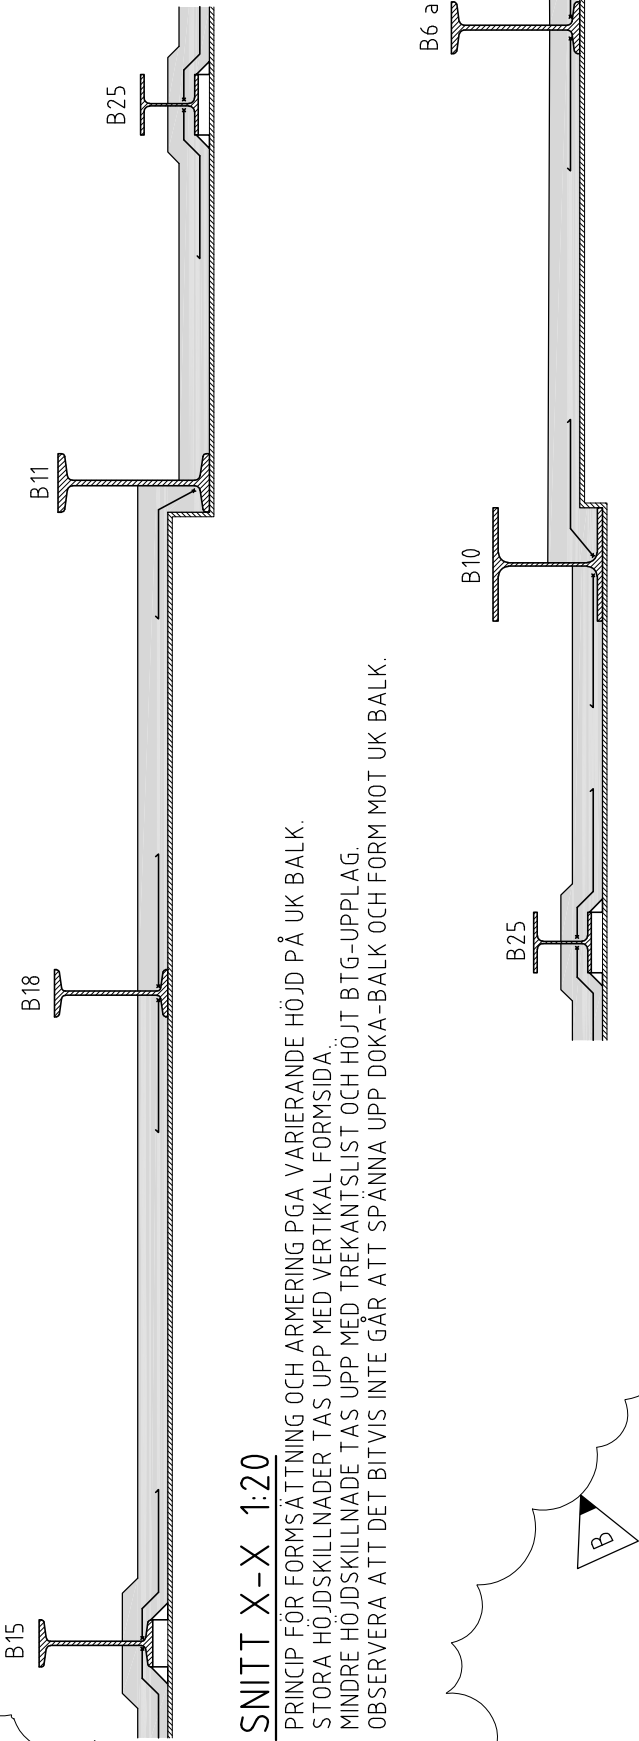

SNITT X-X 1:20

PRINCIP FÖR FORMSÄTTNING OCH ARMERING PGA VARIERANDE HÖJD PÅ UK BALK.
STORA HÖJDSKILLNADER TAS UPP MED VERTIKAL FORMSIDA.
MINDRE HÖJDSKILLNADE TAS UPP MED TREKANTSLIST OCH HÖJT BTG-UPPLAG.
OBSERVERA ATT DET BITVIS INTE GÅR ATT SPANNA UPP DOKA-BALK OCH FORM MOT UK BALK.

SNITT Y-Y 1:20

ARBETSHANDLING

B	1	KOMPL. SNITT	23.09.20	TW
A	1	TJOCKLEK JUSTERAD	23.08.27	TW
BET	ANT	ÄNDRINGEN AV SER	DATUM	SIGN



Stridsberg o Wikenstål Konstruktioner AB	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGARE
UPPLAG NR	TW	TW
DATUM	2023.05.18	ANSYKARE

KV. ODIN 15, STOCKHOLM
OMBYGGNAD AV INNERGÅRD
IGJUTNA RESP. NYA BJÄLKLAG

SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET
1:20		K5	B