





# **Dagvattenutredning Årstafältet, Kvarter D**

Rejlers AB

2023-05-30

Uppdragsledare: <b>Kristoffer Gokall-Norman</b>	Uppdragsnr: <b>181019</b>	R-Infra: <b>23109</b>	Version: <b>0.3</b>	Antal Sidor: <b>36</b>	Antal Bilagor: <b>0</b>	 <b>SS-EN ISO 9001</b> 
Beställare: <b>OBOS Nya Hem AB</b>	Beställares referens: <b>Anna Grinneby</b>		Beställares referensnr:			
Titel och eventuell undertitel: <b>Dagvattenutredning</b> <b>Kvarter D, Årstafältet</b>						
Författad av: <b>Kristoffer Gokall-Norman, (version 0.3)</b> <b>Eric Gustafsson, (version 0.2)</b> <b>Johan Lundh, (version 0.1)</b>				Datum: <b>2023-05-30</b> <b>2021-09-30</b> <b>2021-08-26</b>		
Granskad av: <b>Jakob Forsgren, (version 0.3)</b> <b>Johan Lundh, (version 0.2)</b> <b>Johan Lundh, (version 0.1)</b>				Datum <b>2023-05-30</b> <b>2021-09-30</b> <b>2021-08-26</b>		
<b>Rejlers AB</b> http://www.rejlers.se Org.nr: 556051-0272 Tel: +46 771-78 00 00	<b>Uppsala</b> S:t Persgatan 6 753 20 Uppsala Tel: 010-482 88 00	<b>Teknik &amp; Innovation</b> Vaksala-Eke, Hus H 755 94 Uppsala Tel: 010-482 88 00	<b>Göteborg</b> St. Badhusg. 18-20 411 21 Göteborg Tel: 010-482 88 00	<b>Stockholm</b> S:t Eriksgatan 113 113 43 Stockholm Tel: 010-482 88 00		

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	10
1.1	Underlag och tidigare utredningar .....	11
	Gällande riktlinjer för dagvattenhantering .....	11
1.1.1	Årstafältet .....	12
2	Områdesbeskrivning .....	13
2.1	Recipient och statusklassning .....	13
2.1.1	Mälaren – Årstaviken .....	13
2.1.2	Vattenskyddsområde .....	14
2.1.3	Markavvattningsföretag .....	14
2.1.4	Lokalt Åtgärdsprogram (LÅP) .....	14
2.2	Markförutsättningar .....	14
2.2.1	Föroreningsrisk till grundvatten .....	15
2.3	Befintlig och planerad markanvändning .....	16
3	Avrinningsområde och avvattningssvågar .....	18
3.1	Ytligt befintligt avrinningsområde .....	18
3.2	Tekniska avrinningsområden .....	19
3.3	Översvämningsrisk .....	20
4	Dagvattenflöden och fördröjningsbehov .....	21
4.1	Dagvattenflöden .....	21
4.2	Erforderlig fördröjningsvolym .....	22
5	Ämneshalter och ämnesbelastning .....	23
5.1	Befintlig och planerad markanvändning (utan rening) .....	23
6	Förslag på dagvattenhantering .....	25
6.1	Regnbädd .....	27
6.2	Uppskattning av reningseffekt .....	30
6.3	Skyfallshantering .....	32
6.3.1	Sekundära avrinningsvägar .....	33
7	Sammanfattning och slutsats .....	34
8	Referenser .....	35

## 1 Inledning

Stockholms stad utför i flera steg en större dagvattenutredning för Årstafältet. Dagvattenutredningen utförs inför förändring av detaljplan som syftar till att möjliggöra framtida exploatering av detaljplaneområdet. Föreliggande dagvattenutredning detaljstuderar planområdet *Kvarter D*, se Figur 1-1, vilket ingår i detaljplanen som är en del av den stora förändring som planeras på Årstafältet.

Syftet med föreliggande dagvattenutredning är att undersöka på vilket sätt den planerade byggnationen kan påverka flöden och föroreningshalter för dagvatten i anslutning till planområdet samt att utreda hur lösningar för dagvattenhanteringen kan utformas och dimensioneras.



**Figur 1-1.** Översikt över aktuellt planområdet, Kvarter D, Årstafältet.

## 1.1 Underlag och tidigare utredningar

Underlag som har använts inom ramen för föreliggande utredning är:

- Höjddata (grid 2+; Lantmäteriet, 2020; genom geodatasamverkan)
- Kartunderlag från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
  - Jordartskartan 1:25 000 – 1:100 000 (SGU, 2020a)
  - Markytans genomsläpplighet (SGU, 2020b)
  - Jorddjupskarta (SGU, 2020c)
- Situationsplan (CAD) med datum 2023-03-24
- Stockholms stads dagvattenstrategi (Stockholms stad, 2015)
- Stockholm stads förenklade checklista (Stockholms stad, 2019)
- Övergripande dagvattenutredning, Årstafältet (Sweco, 2012)
- Skyfallmodellering Stockholms Stad (WSP, 2018)

### Gällande riktlinjer för dagvattenhantering

Det studerade planområdet omfattas av Stockholms stads riktlinjer för dagvattenhantering som generellt sett strävar efter att Stockholms vattenförekomster (sjöar, vattendrag, och kustvatten) ska uppnå god status till 2021 eller senast till 2027 (WRS, 2016). För ny- och större ombyggnation inom Stockholms stad så gäller, mot bakgrund av ovanstående, en åtgärdsnivå för dagvattenhantering vars syfte är att bidra till en relevant flödesfördröjning och att miljö kvalitetsnormerna i stadens vattenförekomster kan följas.

Enligt Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvattenhantering så gäller för ny- och större ombyggnation att (Stockholms stad, 2016; WRS, 2016):

1. Allt dagvatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark och allmän [plats]mark<sup>1</sup> ska ledas till lokala dagvattenanläggningar med kapacitet för 20 mm fördröjning, vilket innebär att 90 % av årsnederbörden som faller inom ett område renas och fördröjs.
2. Dagvattensystemet ska ha en mer långtgående rening än sedimentation så att även lösta föroreningar kan avskiljas.

Från Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvattenhantering enligt ovanstående så anses det att en magasinering av 20 mm nederbörd bidrar med rening i nivå med det identifierade behovet (Stockholm stad, 2016; WRS, 2016). Det bör dock påpekas att det i princip krävs en rening och fördröjning av 100 % av årsnederbörden från ett givet område för att miljö kvalitetsnormer i recipienten för dagvatten ska kunna uppnås (WRS, 2016).

---

<sup>1</sup> Med allmän plats[mark] avses ett område som är avsett för ett gemensamt behov (t.ex. en gata, ett torg, eller en park; Boverket, 2020a). Med kvartersmark så avses all mark inom ett utredningsområde som inte utgör allmän platsmark eller vattenområde (t.ex. bostäder, detaljhandel, eller industri; Boverket, 2020b).

### 1.1.1 Årstafältet

Dagvattenhantering inom Årstafältet (Stockholm) ska utgå från ett synsätt där dagvattnet används som en resurs gällande gestaltning och för att öka/bidra till grönfaktorn i området (till exempel genom växtbevattning; Sweco, 2012). Dagvatten ska i första hand avledas genom självfall genom höjdsättning av markytan, och i andra hand via ledningsnät, mot en befintlig sedimentationsdamm som delvis renoveras (Valla damm; Sweco, 2012).

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom hela Årstafältet, där den huvudsakligen funktionen ska vara att fördröja flödet (Sweco, 2012).

Några exempel på möjliga lösningar för LOD är följande: gröna tak, regnträdgårdar, torra dammar, gröna fasader, vattencisterner, mindre dammar eller våtmarker, samt underjordiska magasin (Sweco, 2012).




## 2 Områdesbeskrivning

I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och eventuella skyddsvärda områden inom och i anslutning till aktuellt planområde.

### 2.1 Recipient och statusklassning

Recipienten för planområdets tekniska avrinningsområde är Mälaren-Årstaviken, som också är recipienten för det naturliga avrinningsområdet. Planområdets läge i förhållande till recipienten återges i Figur 2-1.

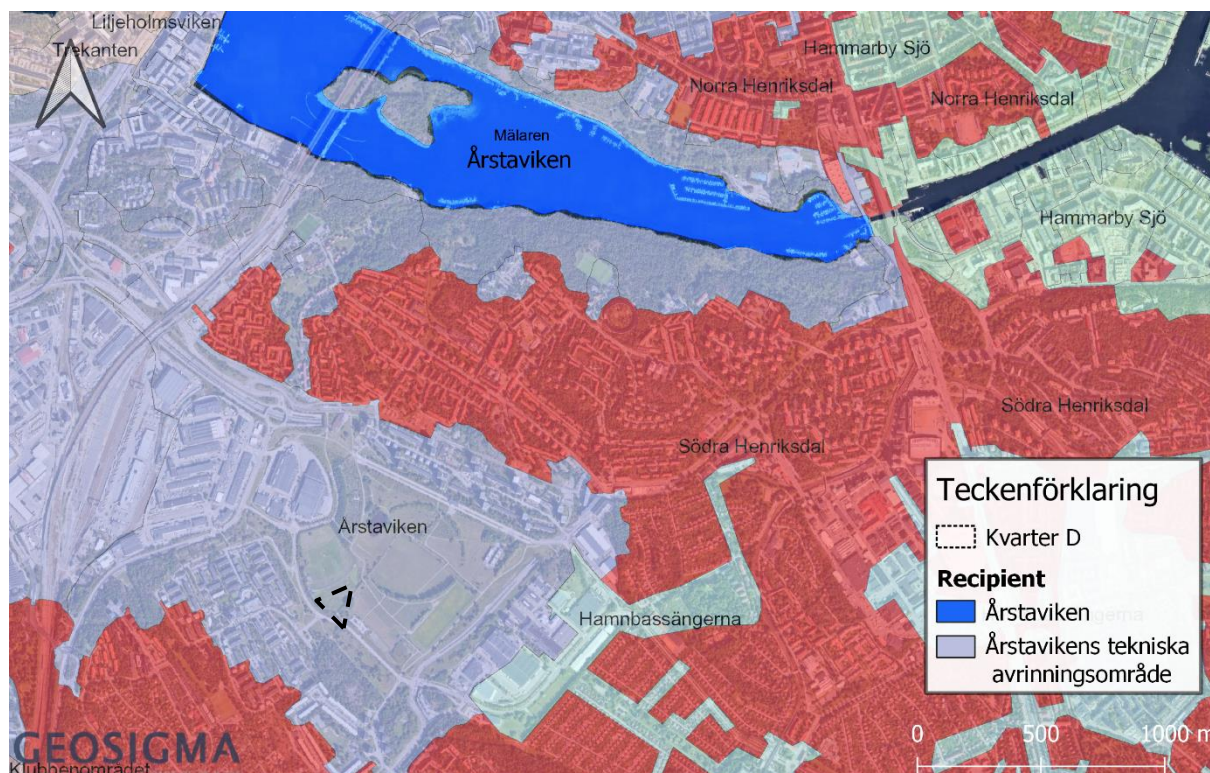

**Figur 2-1.** Recipienten Mälaren-Årstaviken, markerat i blått i förhållande till planområdet (svart markering).

#### 2.1.1 Mälaren – Årstaviken

Mälaren-Årstaviken har *måttlig* ekologisk status, där miljögifter bedöms vara avgörande vid bedömningen. Ämnen som inte uppnår god status är koppar och icke-dioxinlika PCB:er. Den kemiska statusen för recipienten klassificeras som *uppnår ej god*, även utan de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta beror på överskridande halter av PFOS, kadmium, bly, antracen och tributyltenn (TBT). Det har identifierats flera punktkällor med betydande påverkan på recipienten varav ett flertal båtklubbar, brandstation och släckningsinsatser (VISS, 2020b). Både ekologisk och kemisk status ska vara god år 2027 och det pågår arbete med ett lokalt åtgärdsprogram (Stockholms Stad, 2020). För ämnena TBT, bly, kadmium och antracen bedöms det dock vara svårt att uppnå god kemisk status till 2027. För TBT är bedömningen att det kommer att ta lång tid att uppnå god kemisk status även med åtgärder. För de övriga ämnena är

påverkansbilden komplex och utredningar kring vilka fysiska åtgärder som ska göras för att uppnå god status ska vara klara senast 2021 (VISS, 2020b).

### 2.1.2 Vattenskyddsområde

Planområdet omfattas inte av Östra Mälarens vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2020).

### 2.1.3 Markavvattningsföretag

Inga markavvattningsföretag finns inom eller i anslutning till planområdet enligt Länsstyrelsen Stockholm (Länsstyrelsen Stockholm, 2020).

### 2.1.4 Lokalt Åtgärdsprogram (LÅP)

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för stadens vattenförekomster och arbetet med en LÅP för Mälaren-Årstaviken är pågående och planeras vara klart till 2021 (Stockholms Stad, 2020).


## 2.2 Markförutsättningar

Följande avsnitt beskriver de geologiska och hydrologiska förutsättningarna i planområdet.

Från den övergripande dagvattenutredningen så redovisas inga behov av att upprätthålla grundvattennivån inom kvartersmarken. Vidare så indikeras att ingen större förutsättning för infiltration eller perkolations finns inom kvartersmark, eller förekomst av föroreningar i mark/grundvatten (se Sweco, 2012). Inga grundvattenanalyser från området har påträffats.

De ytliga jordarterna inom planområdet (Kvarter D) med omnejd består uteslutande av postglacial lera (Figur 2-2; SGU, 2020a) vilken har en låg genomsläpplighet. Möjligheten till infiltration av dagvatten inom planområdet med omnejd bedöms därmed som låg. Vidare så skattas djup till berg inom planområdet med omnejd att vara mellan 10–30 m (SGU, 2020c).



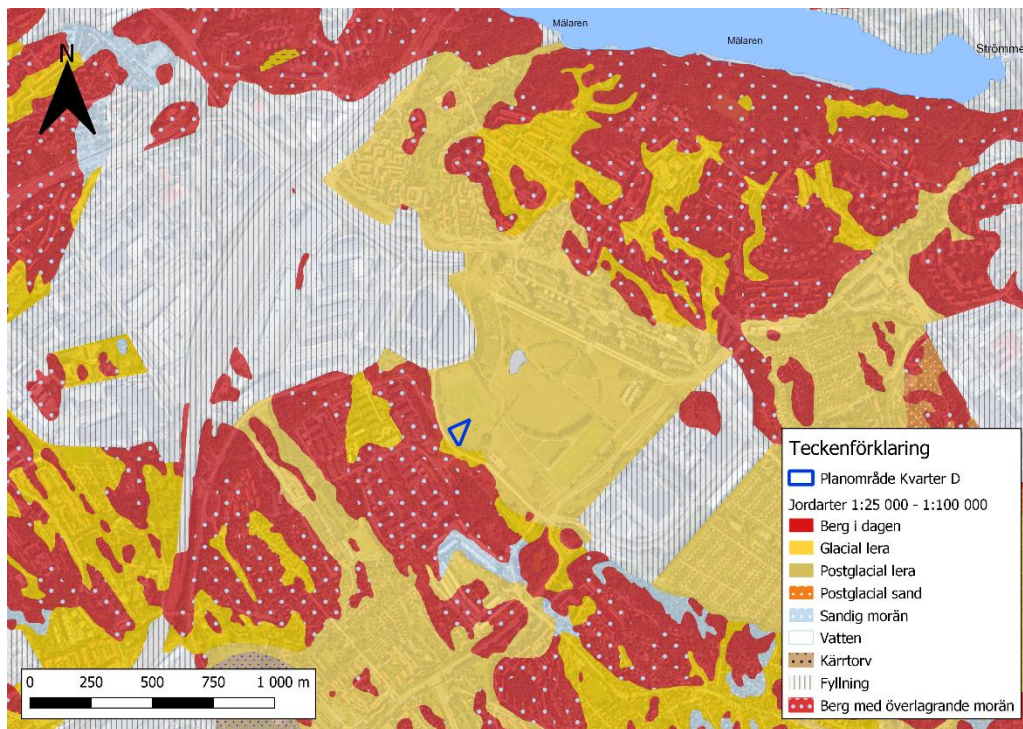

**Figur 2-2.** SGU:s jordartskarta visar att planområdet ligger över postglacial lera och berg i dagen med ett tunt övertäckande lager av sandig morän.

### 2.2.1 Föroreningsrisk till grundvatten

Planområdet ligger i ett område där grundvattnets sårbarhet har bedömts till låg och måttlig, se Figur 2-3. Detta medför, tillsammans med exploaterings karaktär i form av bostadshus, att dagvattenanläggningarna kan anläggas med öppen, genomsläpplig botten.



**Figur 2-3.** Grundvattnets sårbarhet i anslutning till planområdet (SGU, 2017).

### 2.3 Befintlig och planerad markanvändning

Den befintliga markanvändningen inom planområdet är i stort sett uteslutande gräsyta (Tabell 2-1; Figur 2-4). Den planerade byggnationen inom planområdet kommer att bestå av flerbostadshus med tillhörande gårdsyta och underliggande garage (Figur 2-5; Tabell 2-1). Den totala reducerade arean, det vill säga den hårdgjorda ytan, inom planområdet ökar enligt planerad exploatering med ungefär 140 % (Tabell 2-1).

**Tabell 2-1.** Markanvändning, area, avrinningskoefficient och reducerad area, för både befintlig och planerad markanvändning inom planområdet.

Markanvändning	$\Phi_i$	Area		Reducerad area	
		[m <sup>2</sup> ]	%-total	[m <sup>2</sup> ]	%-total
Gräsyta	0,1	3015	78	302	30
Tak	0,9	104	3	94	10
Väg	0,8	731	19	585	60
<b>Totalt befintlig</b>		<b>3850</b>		<b>980</b>	
Buskar	0,1	262	7	26	1
Gräsyta	0,1	113	3	11	0,5
Hårdgjord innergård	0,5	1051	27	526	23
Plantering	0,1	146	4	15	0,5
Terrass	0,3	63	2	19	1
Tak	0,9	1666	43	1500	65
Sedumtak	0,4	549	14	220	9
<b>Totalt planerad</b>		<b>3850</b>		<b>2317</b>	

$\Phi_i$  – Avrinningskoefficient





Figur 2-4. Befintlig markanvändning inom planområdet tolkat utifrån satellitbilder över området.



Figur 2-5. Planerad markanvändning inom planområdet tolkat utifrån erhållet projekteringsunderlag.

### 3 Avrinningsområde och avvattningsvägar

#### 3.1 Ytligt befintligt avrinningsområde


Avvattningsvägar inom exploateringsområdet Årstafältet kommer att innefatta ytor med självfall, samt ledningsnät, vilka ska leda dagvatten mot Valla Damm (delvis via Valla å; Figur 3-1); marknivån inom Årstafältet varierar mellan ~5 och 40 möh (RH2000), och lutar generellt svagt i riktning mot Valla å (se Figur 3-2). Avrinningsområdet mot Valla damm (Årstafältet inklusive Årstastråket) uppskattas totalt till ~155 ha vid full, planerad, exploatering av Årstafältet (Sweco, 2012). Beträffande planområdet (Kvarter D) så ingår det i delavrinningsområde D (se Figur 3-1) som avvattnas till Valla å med riktning öster från delavrinningsområdet, se Figur 3-2 .



**Figur 3-1.** Avrinningsområden för planerad exploatering av Årstafälten. Planområdet Kvarter D innefattas av delavrinningsområdet D, där dagvatten leds mot Valla Å, vidare mot Valla damm (5). Figur från Sweco (2012).

I Figur 3-2 åskådliggörs att planområdet för Kvarter D har en generell lutning österut, vilket medför att flödesvägarna för befintlig ytavrinning och framtida flödesriktning i dagvattenledningarna är riktade mot Valla damm.




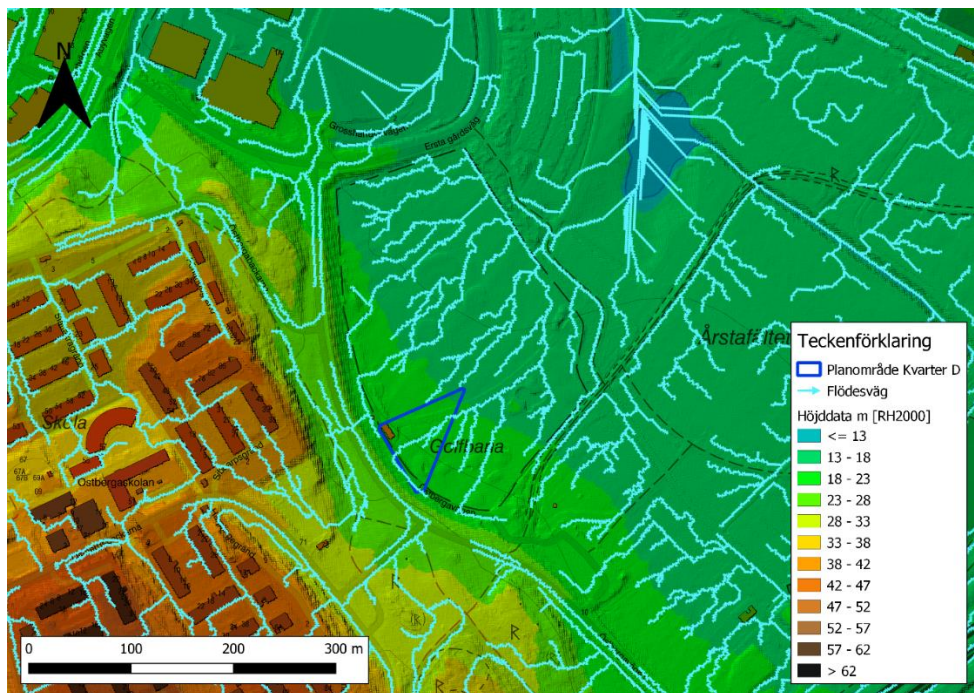

Figur 3-2. Ytlig avrinning inom planområdet och Årstafältet.

### 3.2 Tekniska avrinningsområden

Dagvattenledningarna, principmässigt illustrerade i Figur 3-3, ingår i dagvattennätet som avvattnas i Mälaren-Årstaviken. Från Kvarter D kommer det sannolikt finnas två primära påkopplingspunkter, en i norr och en i söder. Figur 3-3 anger också de förmodade avrinningsriktningarna för dagvatten på tak, innergård och gatorna närmast Kvarter D mot bakgrund av erhållit ritningsmaterial från beställaren.

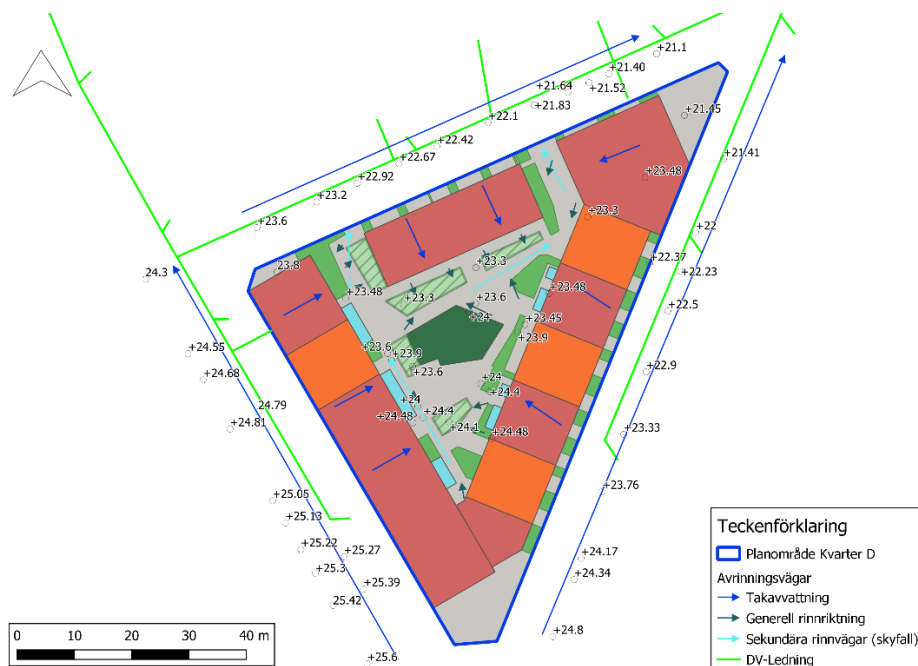


Figur 3-3. Befintliga VA-ledningar samt generell avrinningsriktning.



### 3.3 Översvämningsrisk

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets framtida dagvattensystem inte kommer att vara dimensionerade för att klara. Stockholm Vatten har i samarbete med WSP tagit fram en översiktlig skyfallsmodell för Stockholms stad (WSP, 2018). Modelleringen baseras på ett 100-årsregn i det klimat som förväntas råda i Stockholmsområdet år 2100. Modellen bygger på ett antal förenklingar och antaganden och resultaten ska därför ses som indikationer och inte som exakta förutsägelser om vilka områden som riskerar att översvämmas vid ett extremregn.

För planområdet Kvarter D ses att endast små centrala delar av kvarteret riskerar att drabbas av översvämning med ett vattendjup om 0,1-0,3 m givet ett 100-årsregn vid befintlig höjdsättning (Figur 3-4). Direkt öster om kvarteret finns ett område vars översvämningsrisk översiger det för Kvarter D.

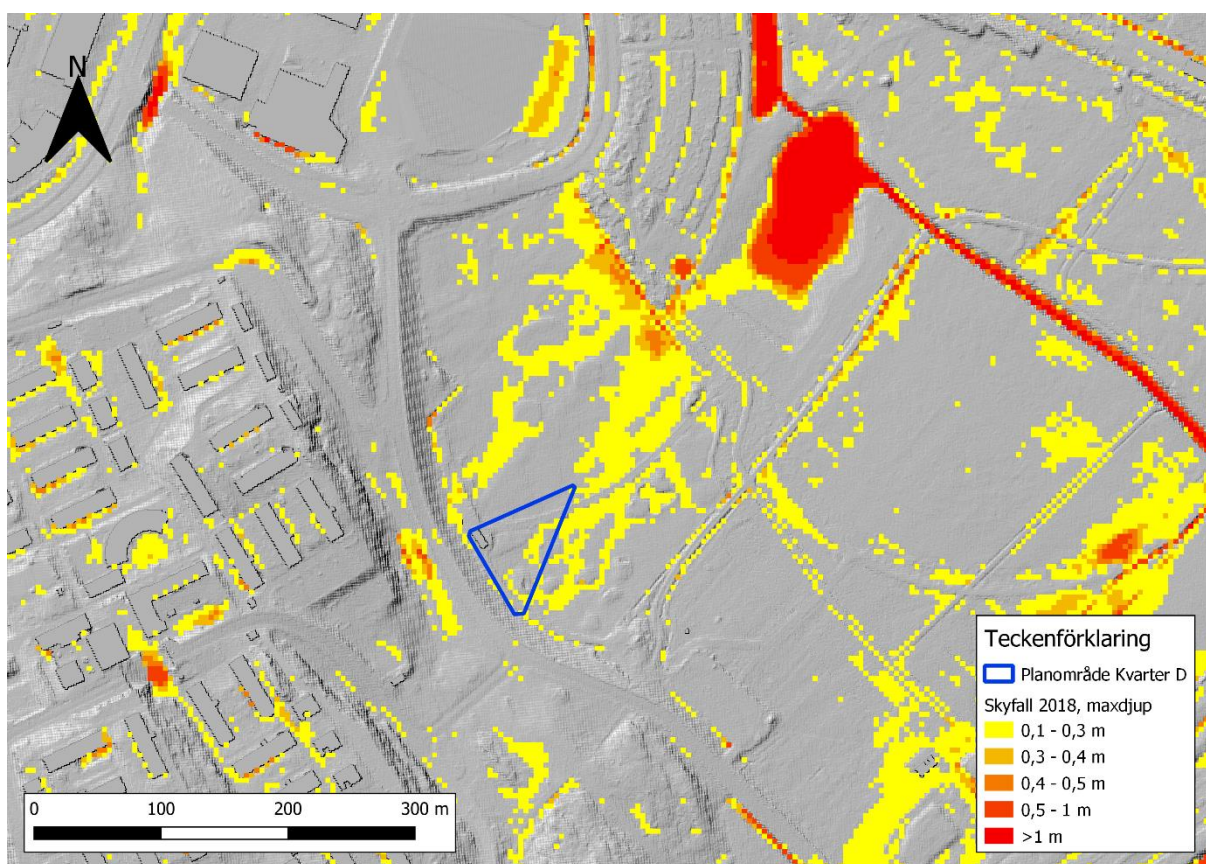

**Figur 3-4.** Maximala översvämningsdjup för planområdet Kvarter D med omnejd enligt Stockholms stads skyfallsmodellering 2018.

## 4 Dagvattenflöden och fördröjningsbehov

Flödesberäkningar för dagvatten har gjorts för ett 10- respektive 20-årsregn i syfte att dimensionera ett dagvattensystem för framtida utformning av planområdet. Dagvattenflöden för ett 100-årsregn har också beräknats.

### 4.1 Dagvattenflöden

Det totala dagvattenflödet ( $Q$ ) som genereras i planområdet Kvarter D har beräknats, för befintlig samt planerad markanvändning, enligt den rationella metoden (ekvation 1).

$$Q = \sum_{j=1}^k i(t_r) \cdot A_j \cdot \varphi_j \cdot f \quad (1)$$

För ekvation (1) är  $i$  nederbördsintensiteten för en given dimensionerande nederbördsvolym med en viss återkomsttid, och varierar med varaktigheten av ett givet nederbördsevent ( $t_r$ ). Till följd av planområdets begränsade storlek har varaktigheten för givet nederbördsevent här antagits vara lika med områdets rinntid (se Svenskt Vatten publikation P110).  $A_j$  är arean för en given markanvändning inom det aktuella planområdet, vilka har beräknats i QGIS (Tabell 2-1). För varje kategori av markanvändning så har en specifik avrinningskoefficient tillämpats ( $\varphi_j$ ; Tabell 2-1), vilken motsvarar den andel nederbörd som ytavrinner (och bildar dagvatten). Avrinningskoefficienter för olika markanvändning har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.

$f$  är en ansatt klimatfaktor. Svenskt Vatten P110 rekommenderar att en klimatfaktor om 1,25 används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter, och 1,2 för regn med längre varaktighet, oavsett område i Sverige.

Använda återkomsttider beror av bebyggelse för området (Svenskt Vatten, 2016; P110). I föreliggande utredning har "Tät bostadsbebyggelse" använts för bestämning av återkomsttid och därför har ett 10-årsregn använts för beräkning av dimensionerande flöden. Tabell 4-1 redovisar de parametrar som tillämpats i föreliggande utredning.

**Tabell 4-1.** Redovisning av parametrar och de värden som används vid beräkning av dagvattenflödet för Kvarter D enligt befintlig och planerad markanvändning.

Parameter	Enhet	Värde
Area ( $A_j$ )	ha	Se Tabell 2-1
Avrinningskoefficient ( $\varphi_j$ )	-	Se Tabell 2-1
Klimatfaktor ( $f$ )	-	1,25
Nederbördsintensitet ( $i$ )	$l s^{-1} ha^{-1}$	286,6 (20-årsregn) samt 227,9 (10-årsregn)
Varaktighet ( $t_r$ )	min	10

Enligt flödesberäkningarna så kommer dagvattenflöden från planområdet att öka med cirka 200 % i samband med planerad exploatering (inklusive förväntade klimatförändringar) gentemot befintlig markanvändning på grund av en ökad areal av hårdgjorda ytor (Tabell 2-1). Med föreslagen dagvattenhantering ökar dagvattenflödet från hela planområdet till 66 l/s vid ett dimensionerade 10-årsregn jämförelse med 22 l/s för befintlig situation.

I Tabell 4-2 redovisas beräknade dagvattenflöden för Kvarter D. För beräkning av dagvattenflöden vid ett 10-, 20-, respektive 100-årsregn inom planområdet enligt projekterad exploatering med fördröjning (enligt Stockholms stads åtgärdsnivå om 20 mm) så har rinntiden ökat till totalt 25 minuter, 22 minuter, respektive 17 minuter för respektive nederbördsevent.

**Tabell 4-2.** Beräknade dagvattenflöden (med och utan ansatt klimatfaktor  $f$ ) för ett 10, 20, och respektive 100-årsregn för befintlig samt planerad markanvändning utan samt med fördröjning inom planområdet. Värden i tabellen är avrundade.

Parameter		Dagvattenflöde (utan fördröjning)					
		Exkl. klimatfaktor		Inkl. klimatfaktor			
		(l/s)	%-ökning	(l/s)	%-ökning	(l/s)	%-ökning
Befintlig	10-årsregn	22	-	28	25		
	20-årsregn	28	-	35	25		
	100-årsregn	48	-	60	25		
Planerad	10-årsregn	53	136	66	196	38	69
	20-årsregn	66	136	83	196	52	84
	100-årsregn	113	136	142	196	104	117

## 4.2 Erforderlig fördröjningsvolym

Enligt Stockholms stads åtgärdsnivå 20 mm så har den erforderliga fördröjningsvolymen för den planerade markanvändningen inom planområdet enligt projekterad exploatering beräknats till 46 m<sup>3</sup> (Tabell 4-3). För att fördröja ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet krävs (enligt P110) en total fördröjningsvolym på 29 m<sup>3</sup>.

**Tabell 4-3.** Beräknad erforderlig fördröjningsvolym ( $V$ ) för planområdet efter projekterad exploatering enligt Stockholms stads åtgärdsnivå 20 mm och för att fördröja ett 10-årsregn till befintliga flöden (P110). Avrundade värden.

Markanvändning	$\Phi_i$	Reducerad area		20 mm	10-årsregn
		[m <sup>2</sup> ]	%-total	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
Buskar	0,1	26	1	0,5	
Gräsyta	0,1	11	0,5	0,2	
Hårdgjord innergård	0,5	526	23	10,5	
Plantering	0,1	15	0,5	0,3	
Terrass	0,3	19	1	0,4	
Tak	0,9	1500	65	30	
Sedumtak	0,4	220	9	4,4	
<b>Totalt planerad</b>		<b>2317</b>		<b>46</b>	<b>29</b>

$\Phi_i$  – Avrinningskoefficient

## 5 Ämneshalter och ämnesbelastning

Ämneshalter och ämnesbelastning i dagvatten från planområdet har beräknats för befintlig samt planerad markanvändning i programvaran StormTac, enligt de markanvändningskategorier och areor som redovisas i Tabell 2-1. I StormTac definieras de olika markanvändningskategorierna, varifrån schablonhalter för ämneshalter och ämnesbelastning i dagvatten baseras på, för befintlig samt planerad markanvändning enligt:

- **Hårdgjord innergård har ansatts som marksten med fogar;** "Markstensyta med fogar (av grov sand, grus eller dylikt) mellan stenarna som möjliggör viss infiltration av dagvatten genom fogarna".
- **Takyta** är en "takyta utan specificering av takmaterial."
- **Grönt tak** är en "Takyta beklätt med vegetation, t.ex. sedumväxter."
- **Grönya** är en gräsyta eller plantering

I simuleringarna så har ämneshalter och ämnesbelastning i dagvatten för standardämnen tillsammans med de prioriterade ämnena i recipienten (avsnitt 2.1.1) undersökts för befintlig samt planerad markanvändning inom planområdet. Att notera är att StormTac inte tillhandahåller schablonhalter för PFOS i dagvatten, varför ämneshalter samt ämnesbelastning för PFOS har utgått från simuleringarna.

### 5.1 Befintlig och planerad markanvändning (utan rening)

Sammantaget så uppskattas ämneshalter i dagvattenflöden från Kvarter D att öka enligt planerad markanvändning (Tabell 5-1); störst ökning i ämneshalter med planerad exploatering förväntas vara för kadmium (Cd), zink (Zn), antracen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH16; Tabell 5-1).

På grund av ökningen i dagvattenflöde med planerad exploatering utan rening så förväntas ämnesbelastningen från Kvarter D till recipienten att öka för samtliga ämnen utom kvicksilver (Hg) och olja (Tabell 5-2). Sammantaget indikerar simuleringarna av ämneshalter och ämnesbelastning från planområdet att rening av dagvattnet behövs för att inte öka föroreningsbelastningen i planområdets avrinning.

**Tabell 5-1. Uppskattade ämneshalter i dagvatten från planområdet enligt befintlig samt planerad markanvändning (utan rening).**

Ämne	Enhet	Befintlig	Planerad utan rening	Förändring (%)
Fosfor (P)	µg/L	130	170	31
Kväve (N)	µg/L	1500	1500	0
Bly (Pb)	µg/L	3	2,5	-17
Koppar (Cu)	µg/L	15	9,7	-35
Zink (Zn)	µg/L	17	26	53
Kadmium (Cd)	µg/L	0,2	0,52	160
Krom (Cr)	µg/L	4,1	3,4	-17
Nickel (Ni)	µg/L	3,3	3,4	3
Kviksilver (Hg)	µg/L	0,042	0,005	-88
Suspenderad substans (SS)	µg/L	47 000	25 000	-47
Olja	µg/L	420	82	-80
PAH16	µg/L	0,095	0,55	479
Benso(a)pyren (BaP)	µg/L	0,0074	0,0084	14
Antracen	µg/L	0,0036	0,0089	147
PBDE 47	µg/L	0,00015	0,00018	20
PBDE 99	µg/L	0,00019	0,00023	21
PBDE 209	µg/L	0,015	0,015	0
Tributyltenn	µg/L	0,0016	0,0019	19

**Tabell 5-2. Uppskattad ämnesbelastning i dagvatten från planområdet enligt befintlig samt planerad markanvändning (utan rening).**

Ämne	Enhet	Befintlig	Planerad utan rening	Förändring (%)
Fosfor (P)	kg/år	0,10	0,27	170
Kväve (N)	kg/år	1	2,4	100
Bly (Pb)	kg/år	0,002	0,004	67
Koppar (Cu)	kg/år	0,012	0,015	25
Zink (Zn)	kg/år	0,01	0,041	215
Kadmium (Cd)	kg/år	0,00016	0,00082	413
Krom (Cr)	kg/år	0,003	0,005	66
Nickel (Ni)	kg/år	0,003	0,005	108
Kviksilver (Hg)	kg/år	0,00003	0,000008	-76
Suspenderad substans (SS)	kg/år	37	40	8
Olja	kg/år	0,3	0,1	-61
PAH16	kg/år	0,000075	0,000870	1060
Benso(a)pyren (BaP)	kg/år	0,000006	0,000013	120
Antracen	kg/år	0,000003	0,000014	400
PBDE 47	kg/år	0,00000012	0,00000029	142
PBDE 99	kg/år	0,00000015	0,00000036	140
PBDE 209	kg/år	0,000012	0,000024	100
Tributyltenn	kg/år	0,000001	0,0000030	131



## 6 Förslag på dagvattenhantering

För att uppnå den erforderliga fördörjningsvolymen för planområdet i samband med planerad exploatering, enligt Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvattenhantering så föreslås en dagvattenhantering där fördröjning och rening av dagvatten framför allt sker i regnbäddar på innergården.

Den erforderliga fördörjningsvolymen som krävs för att uppnås Stockholm stads åtgärdsnivå om rening och fördröjning av 20 mm nederbörd inom planområdet har beräknats till 46 m<sup>3</sup> (se avsnitt 4.2). Ytanspråket för de planerade regnbäddarna uppgår till cirka 200 m<sup>2</sup>, primärt placerade på innergården.

En bestämmelse inom Årstafältets exploateringsområde är att 2/3 av dagvattnet genererat av ett kvarter ska omhändertas på innergården. För Kvarter D innebär det att minst 31 m<sup>3</sup> av fördörjningsvolymen måste omhändertas på innergården, vilket medför att cirka 135 m<sup>2</sup> av innergårdens yta bör reserveras på innergården för dagvattenanläggningar. Detta innebär att maximalt 15 m<sup>3</sup> dagvatten får omhändertas på förgårdsmarken. Denna bestämmelse medför i praktiken att minst 2/3 av dagvattnet från taken bör ledas in mot innergården. Innergården har sannolikt kapacitet att omhänderta allt genererat dagvatten utifrån rådande riktlinjer, men fördröjningspotential finns inom kvarterets förgårdsmark. Om taklutningen ändras så att en del av det dagvattnet som genereras på taket rinner ut mot förgårdsmarken så kan regnbäddar placeras på förgårdsmarken i stället.

För beräkning av regnbäddarnas fördörjningsvolym på innergården antas en ovanliggande reglerhöjd om 0,10 m, medan den underliggande funktionella mäktigheten (filtermaterial, materialavskiljande lager, dräneringslager; porositet 0,3) antas uppgå till 0,5 m. För regnbäddar på förgårdsmarken inom Kvarter D så kan den underliggande mäktigheten vara 1 m.

I Figur 6-1 visas ett principförslag över dagvattenhanteringen inom Kvarter D medan Tabell 6-1 anger vilken fördörjningsvolym och ytanspråk som behövs för respektive yta inom kvarteret. Placeringen av dagvattenanläggningarna kan förändras i samband med detaljprojekteringen, men Figur 6-1 bör utgöra ett principförslag med en ungefärlig angivelse av ytanspråk och placering.

Ytanspråket av dagvattenanläggningarna på innergården illustreras i Figur 6-1. Figuren visar ytanspråket för en situation då hela fördörjningsvolymen omhändertas på innergården. Om i stället en viss del av fördörjningsvolymen (maximalt 15 m<sup>3</sup>) önskas att renas och fördröjas på förgårdsmarken, exempelvis som en konsekvens av förändrad taklutning, så förändras även ytanspråket på innergården. Det kan också finnas möjlighet att fördröja och rena dagvattnet i innergårdens underbyggnad, beroende på konstruktion.

Dagvattenanläggningarnas konstruktion och placering kan anpassas efter andra byggnadstekniska faktorer, men den erforderliga fördörjningsvolymen bör inte ändras för respektive lokalt avrinningsområde. Enligt förslaget leds dagvatten till dagvattenanläggningarna från tak via hängrännor, stuprör eller markförlagda ledningar. Dagvattenanläggningarna dräneras till dagvattennätet via dagvattenledningar som ansluts till påkopplingspunkter.

Dagvattenledningarna i Figur 6-1 redogör bara för en principiell anslutning till det allmänna dagvattennätet och bör anpassas noggrannare i projekteringskedet.

Eftersom dagvattnet troligtvis inte infiltreras i underliggande mark så leds det renade dagvattnet från dagvattenanläggningarna via dräneringsledningen mot närmaste påkopplingspunkt för dagvattennätet inom området.



**Figur 6-1.** Principlösning för dagvattenhantering inom Kvarter D, Årstafältet.

Givet en erforderlig total fördörjningsvolym om 46 m<sup>3</sup> för Kvarter D, enligt planerad exploatering så fördelas fördörjningsvolymen från respektive yta enligt redovisning i Tabell 6-1.

**Tabell 6-1.** Markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area (area × avrinningskoefficient), fördörjningsvolym (enligt 20-millimeterskravet), föreslagen dagvattenanläggning och föreslagen dagvattenanläggnings ytanspråk (avrundade värden).

Markanvändning	$\Phi_i$	Reducerad area		20 mm	Dagvattenanläggning	Ytanspråk
		[m <sup>2</sup> ]	%-total	[m <sup>3</sup> ]		[m <sup>2</sup> ]
Buskar	0,1	26	1	0,5	Regnbädd	5
Gräsyta	0,1	11	0,5	0,2	Regnbädd	5
Hårdgjord innergård	0,5	526	23	10,5	Regnbädd	40
Plantering	0,1	15	0,5	0,3	Regnbädd	5
Terrass	0,3	19	1	0,4	Regnbädd	5
Tak	0,9	1500	65	30	Regnbädd	120
Sedumtak	0,4	220	9	4,4	Regnbädd	20
<b>Totalt planerad</b>		<b>2317</b>		<b>46</b>		<b>200</b>

Förslaget till dagvattenhanteringen är baserat på den planerade exploateringen av planområdet. I kommande avsnitt redovisas principen för de föreslagna dagvattenlösningarna.

## 6.1 Regnbädd

Inom gårdsytor kan dagvattnet med fördel användas för bevattning av planteringar, gräsytor och rabatter (växtbäddar). Tillskottet av dagvatten till planteringarna minskar behovet av bevattning och möjliggör en frodigare växtlighet. Hårdgjorda ytor på en innergård kan höjdsättas så att dagvattnet avrinner ytligt till intilliggande planteringar. Stuprör kan förses med utkastare som ansluter till rännalar, anlagda med exempelvis gatsten eller så kallad stockholmsplatta, där dagvattnet kan avledas till planteringarna. Exempelbilder på gårdsytor med avledning av takvatten via rännalar visas i Figur 6-2 och Figur 6-3. Ett annat sätt är att leda bort avrinningen från stuprören är att använda underjordiska ledningar som leder vattnet till regnbäddarna.

En regnbädd kan konstrueras på ett flertal sätt, dock så bör följande komponenter ingå (Payne m.fl., 2015; Figur 6-4):

1. Ett **inlopp** som leder dagvattnet till regnbädden.
2. Ett **bräddningsutlopp** som möjliggör bräddning av dagvattnet vid kraftiga regn för att förhindra att regnbädden skadas.
3. En **reglervolym** (fördröjningszon/en öppen vattenyta) vilken ökar reningseffekten hos regnbädden genom att tillåta en stagning av dagvattnet innan infiltration.
4. **Vegetation** som bidrar till en ökad rening och evapotranspiration av dagvattnet. Vidare bidrar vegetationen till att stabilisera och bibehålla infiltrationskapaciteten hos filtermaterialet.
5. Ett **filtermaterial** som fungerar som underlag för vegetation, samt renar och fördröjer dagvattnet (sandbaserad växtjord).
6. Ett **materialavskiljande lager** som förhindrar att mindre partiklar från filtermaterialet övergår till det underliggande dräneringslagret (t.ex. grovsand).
7. Ett **dräneringslager** genom vilket regnbädden kan dränera till befintligt ledningsnät för dagvatten. Bidrar även till att öka regnbäddens fördröjningsvolym (t.ex. makadam, singel, eller lecakulor).
8. Ett **geomembran** eller annan tät yta som förhindrar infiltration i underliggande mark (om infiltration av dagvatten i underliggande mark ej önskas).
9. Ett **förbehandlingssteg** för att förhindra höga flöden till regnbädden och filtrera bort grövre partiklar (t.ex. löv).

Förbehandlingssteget kan exempelvis utgöras av en stenkista till vilken dagvatten från stuprör leds i ett första steg för att förhindra erosionsskador på regnbädden vid kraftiga flöden, samt för att tillåta sedimentation/filtrering av grövre partiklar vilket förhindrar en tidig igensättning av regnbädden. Vidare så bör filtermaterialet som används i regnbäddarna väljas utefter de huvudsakliga föroreningarna som förväntas i dagvattnet från detaljplaneområdet/respektive delavrinningsområde, och med hänsyn till de prioriterade ämnena i recipienterna, då reningseffekten för olika föroreningar skiljer sig åt mellan olika filtermaterial (se biofilter i SVU, 2019).






**Figur 6-2.** Avledning av takvatten till planteringar via rännor anlagda i gatsten. Exempelbild från Linnéhuset i Uppsala (Källa: Uppsalahem).



**Figur 6-3.** Exempel på avledning av takvatten via rännor anlagda med gatsten (Källa: Stockholm Vatten AB, n.d.).

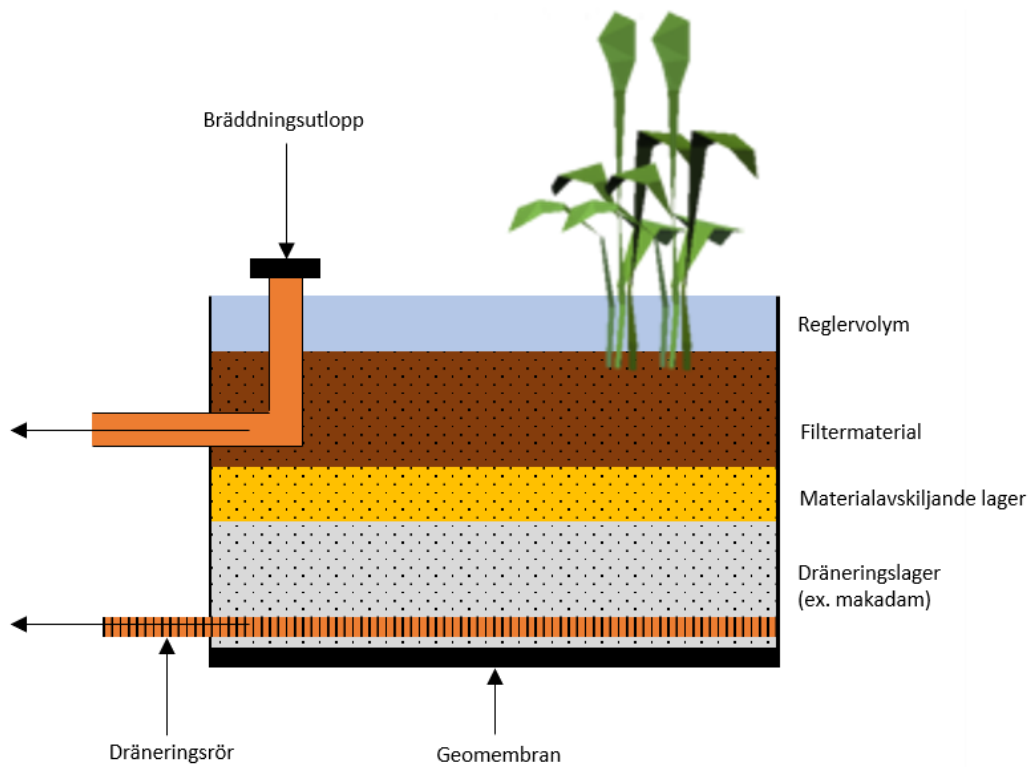

**Figur 6-4.** Principskiss över uppbyggnad av en regnbädd efter Payne m.fl. (2015). I exemplet så tillåts inte dagvatten infiltrera i underliggande mark och leds till befintligt dräneringssystem.



## 6.2 Uppskattning av reningseffekt

Ämneshalter och belastning i dagvattenflödet med rening i regnbäddar uppskattades i StormTac. Ämnesbelastningen för 13 standardämnen, tillsammans med övriga prioriterade ämnen med utgång från Årstavikens kemiska status (Antracen, PBDE, samt tributyltenn), redovisas i Tabell 6-2 och Tabell 6-3 för befintligt och planerad markanvändning (med/utan rening av dagvatten i regnbäddar/biofilter). Att notera är att PFOS har utgått från föreliggande simulering då ingen schablonhalt i dagvatten har fastställts för denna.

Generellt visar simuleringarna i StormTac att ämneshalter och ämnesbelastning i dagvattenflödet från Kvarter D minskar med planerad dagvattenlösning, gentemot planerad markanvändning utan dagvattenrening.

Simuleringarna i StormTac visar även på att halterna för samtliga studerade ämnen minskar i dagvattnet vid planerad markanvändning med dagvattenrening, gentemot befintlig markanvändning.

Föroreningsberäkningarna indikerar att den totala årliga ämnesbelastningen minskar för alla ämnen utom antracen, i samband med planerad exploatering och föreslagen dagvattenhantering, se Tabell 6-3.

Ovanstående indikerar att med rening och fördröjning av dagvatten från planområdet i regnbäddar ses en generell förbättring i vattenkemisk kvalitet (d.v.s. ämneshalter) i dagvatten från planområdet. Den generella belastningen av föroreningar till recipienten minskar i samband med exploateringen med föreslagen dagvattenhantering.

Sammantaget förbättras recipientens möjligheter att uppnå dess miljö kvalitetsnormer vid planerad exploatering av planområdet med föreslagen dagvattenhantering.

Dagvattenanläggningarna är dimensionerade utifrån Stockholms stads krav och bedöms vara den bästa tillgängliga teknik som till en rimlig insats renar och fördröjer dagvatten som uppstår i samband med exploateringen.

Att notera är även att risken för försämrad kemisk samt ekologisk status i ytvattenrecipienter på grund av en ökad ämnesbelastning ska utvärderas efter respektive ämnes kumulativa effekt i ytvattenrecipienten (Naturvårdsverket, 2017).

**Tabell 6-2. Sammanställning av i StormTac simulerade utgående ämneshalter i dagvatten från planområdet enligt befintlig samt planerad markanvändning utan och med fördröjning och rening i dagvattenanläggning.**

Ämne	Enhet	Befintlig	Planerad utan rening	Planerad med rening	a) Förändring (%)
Fosfor (P)	µg/L	130	170	60	-54
Kväve (N)	µg/L	1500	1500	490	-67
Bly (Pb)	µg/L	3	2,5	0,5	-83
Koppar (Cu)	µg/L	15	9,7	2,1	-86
Zink (Zn)	µg/L	17	26	2,9	-83
Kadmium (Cd)	µg/L	0,2	0,52	0,052	-74
Krom (Cr)	µg/L	4,1	3,4	1,40	-66
Nickel (Ni)	µg/L	3,3	3,4	0,75	-77
Kviksilver (Hg)	µg/L	0,042	0,005	0,003	-93
Suspenderad substans (SS)	µg/L	47 000	25 000	6400	-86
Olja	µg/L	420	82	25	-94
PAH16	µg/L	0,095	0,55	0,027	-72
Benzo(a)pyren(BaP)	µg/L	0,0074	0,0084	0,0035	-53
Antracen	µg/L	0,0036	0,0089	0,0028	-22
PBDE 47	µg/L	0,00015	0,00018	0,000057	-62
PBDE 99	µg/L	0,00019	0,00023	0,000071	-63
PBDE 209	µg/L	0,015	0,015	0,0047	-69
Tributyltenn	µg/L	0,0016	0,0019	0,00059	-63

a) Förändring från befintlig till planerad med rening.


**Tabell 6-3. Sammanställning av i StormTac simulerade utgående ämnesbelastning i dagvatten från planområdet enligt befintlig samt planerad markanvändning utan och med rening och fördröjning i föreslagen dagvattenanläggning.**

Ämne	Enhet	Befintlig	Planerad utan rening	Planerad med rening	a) Förändring (%)
Fosfor (P)	kg/år	0,10	0,27	0,095	-5
Kväve (N)	kg/år	1	2,4	0,77	-36
Bly (Pb)	kg/år	0,002	0,004	0,0008	-67
Koppar (Cu)	kg/år	0,012	0,015	0,003	-72
Zink (Zn)	kg/år	0,01	0,041	0,005	-65
Kadmium (Cd)	kg/år	0,00016	0,00082	0,000082	-49
Krom (Cr)	kg/år	0,003	0,005	0,0021	-34
Nickel (Ni)	kg/år	0,003	0,005	0,0012	-54
Kviksilver (Hg)	kg/år	0,00003	0,000008	0,000005	-86
Suspenderad substans (SS)	kg/år	37	40	10	-73
Olja	kg/år	0,3	0,1	0,04	-88
PAH16	kg/år	0,000075	0,000870	0,000043	-43
Benzo(a)pyren (BaP)	kg/år	0,000006	0,000013	0,0000055	-7
Antracen	kg/år	0,000003	0,000014	0,000004	57
PBDE 47	kg/år	0,00000012	0,00000029	0,00000009	-24
PBDE 99	kg/år	0,00000015	0,00000036	0,00000011	-27
PBDE 209	kg/år	0,000012	0,000024	0,000008	-38
Tributyltenn	kg/år	0,000001	0,0000030	0,0000009	-28

a) Förändring från befintlig till planerad med rening.

### 6.3 Skyfallshantering

För att undvika översvämning och skador på byggnader vid skyfall, är det viktigt att tidigt under byggnadsprocessen planera höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna bort från byggnader via sekundära avrinningsvägar och vidare ut på närliggande lokalgator till grönytor eller vattendrag. Vidare är det viktigt att undvika instängda ytor där ansamlad ytvatten förhindras att avrinna. En höjdsättning som skapar en effektiv ytavrinning förhindrar att ytvatten ansamlas i lågpunkter, vilket övergripande innebär att när föreslagna fördröjningsanläggningar bräddar rinner överskottsvattnet ut på vägar eller grönytor för vidare transport mot recipienten. Denna metodik minskar risken för skador på byggnader och grundläggning. En enkel grundprincip för höjdsättning kring byggnader visas i Figur 6-5.

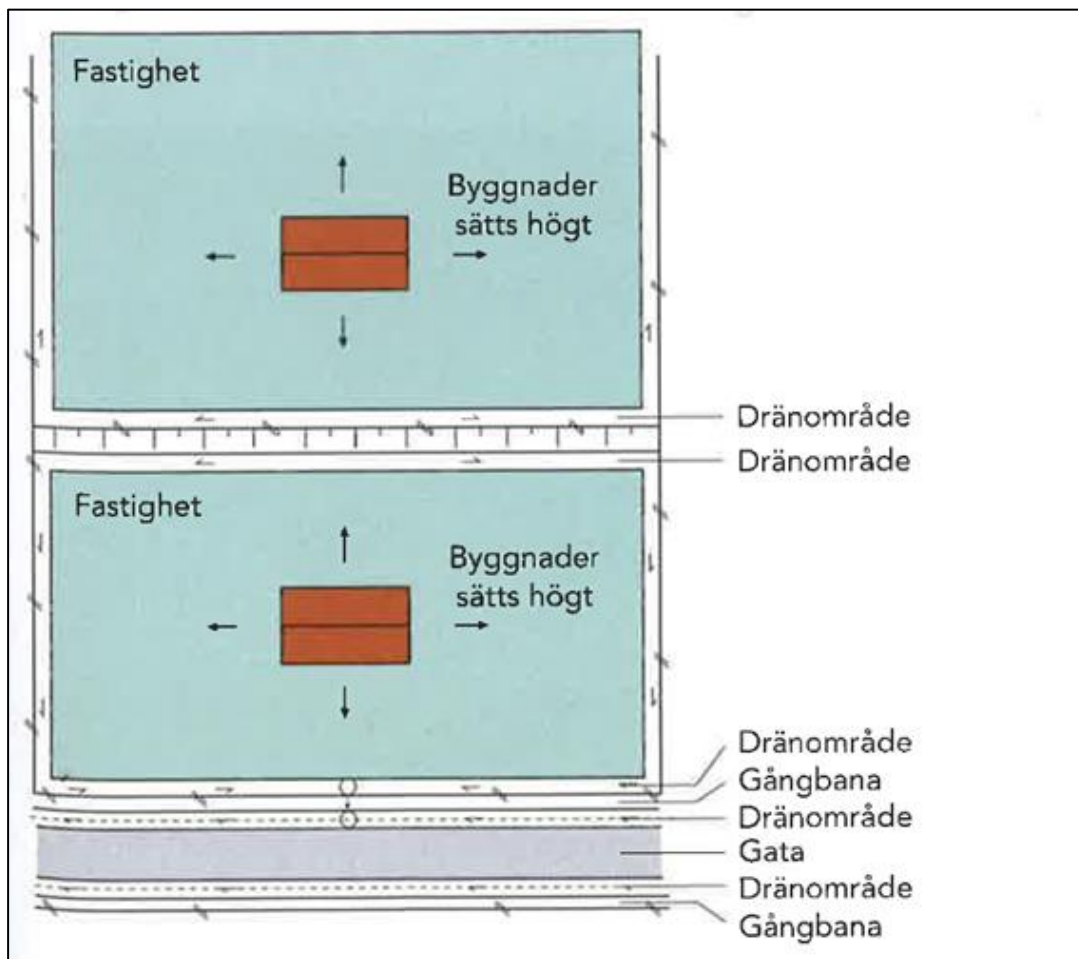

**Figur 6-5.** Höjdsättningsförslag enligt Svenskt Vattens publikation P105.

### 6.3.1 Sekundära avrinningsvägar

Höjdsättningen inom planområdet bör medföra att de förslagna sekundära avrinningsvägarna, åskådliggjorda i Figur 6-6, skapas. De sekundära avrinningsvägarna ska framför allt säkerställa att skyfallsvattnet leds ut från innergården för att skyfallsvattnet inte ska kunna ansamlas vid fasaderna. Höjdsättningen bör också medföra att tillrinning till garageinfarten förhindras, detta kan ske genom tekniska konstruktionshinder.



**Figur 6-6.** Sekundära avrinningsvägar för Kvarter D, Årstafältet.



## 7 Sammanfattning och slutsats

Enligt exploateringsförslaget för planområdet Kvarter D Årstafältet, Stockholm, planeras en bostadsbebyggelse där en befintlig gräsyta ersätts av flerfamiljshus med tillhörande innergård och underliggande garage. Riktlinjer för dagvattenhantering inom planområdet har tillämpats utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå, där fördröjning och rening av 20 mm nederbörd från den hårdgjorda ytan inom ett givet utredningsområde anses uppfylla kravet på flödesutjämning och rening av dagvatten.

Planområdet är beläget inom ytvattenförekomstens Mälarens-Årstavikens tekniska avrinningsområde. Markytan inom planområdet utgörs av postglacial lera, vilket innebär att infiltrationskapaciteten bedöms vara låg.

Beräkningar av dagvattenflöden för befintlig samt planerad markanvändning inom planområdet visar på att dagvattenflöden ökar efter den projekterade exploateringen av planområdet på grund av en ökad areal hårdgjord yta. Simuleringar i programvaran StormTac indikerar att föroreningshalter samt föroreningsbelastning ökar efter planerad exploatering av planområdet (utan tillämpad dagvattenlösning). Enligt Stockholm stads åtgärdsnivå om 20 mm så har den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdet beräknats till 46 m<sup>3</sup>.

För att uppnå erforderlig fördröjningsvolym och reningsbehovet av dagvatten från planområdet enligt Stockholms stads åtgärdsnivå föreslås en dagvattenhantering bestående av regnbäddar som fördröjer och renar dagvatten innan infiltration eller avledning till dagvattenledningsnätet sker

Simuleringar i StormTac visar på en minskning av samtliga ämneshalter i dagvatten från planområdet, efter rening och fördröjning av dagvatten i regnbäddar. Föroreningsberäkningarna indikerar också att detsamma även gäller generellt för föroreningsbelastningen, där endast belastningen av antracen ökar med planerad exploatering och med föreslagna dagvattenanläggningar. Dagvattenanläggningarna är dimensionerade utifrån Stockholms stads krav och bedöms vara bästa tillgängliga teknik som till en rimlig insats renar och fördröjer dagvatten som uppstår i samband med exploateringen.

Sammantaget bedöms projekterad exploatering av planområdet, med rening och fördröjning av dagvatten i regnbäddar enligt Stockholms stads åtgärdsnivå om 20 mm, inte äventyra recipientens möjligheter att uppnå dess miljö kvalitetsnormer.

## 8. Referenser

Boverket, 2020a. Definition av "Allmän plats[mark]". <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/>. 2020-07-02.

Boverket, 2020b. Definition av "Kvartersmark". <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/>. 2020-07-02.

Naturvårdsverket, 2017. <https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhället/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf>. 2020-09-29.

Payne, E., Hatt, B., Deletic, A., Dobbie, M., McCarthy, D., Chandrasena, G., 2015. Adoption Guidelines for Stormwater Biofiltration Systems – Summary Report, Melbourne, Australia: Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities.

Naturvårdsverket, 2020. <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/>. 2020-09-29.

SGU, 2020a. Jordartskartan. <https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/>. 2020-09-25.

SGU, 2020b. Markytans genomsläpplighet. <https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/genomslapplighet/>. 2020-09-25.

SGU, 2020c. Grundvattnets sårbarhet. <https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-per-amnesomrade/grundvattendata/grundvattnets-sarbarhet/>. 2020-09-25.

SGU, 2020d. <https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/>. 2020-09-25.

SGU, 2020e. <https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/grundvattenkartvisare/grundvattenmagasin/>. 2020-09-25.

SGU, 2020f. Uppskattat jorddjup. <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.html>. 2020-12-18.

SMHI, 2020a. <https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-1.7354>. 2020-09-25.

Stockholm stad, 2016. Dagvattenhantering. Åtgärdsniva vid ny- och större ombyggnation. [https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/atgardsniva\\_v1-1\\_fi.pdf](https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/atgardsniva_v1-1_fi.pdf). 2020-07-02.

Stockholm Vatten, 2020. Henriksdals avloppsreningsverk. <https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/avloppsvatten/henriksdals-reningsverk/henriksdals-reningsverk>. 2020-09-09.

SVU, 2019. Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr 2019-20, Bromma, Sverige.

VISS, 2020a. <https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57328797>. 2020-09-25.

VISS, 2020b. <https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42470715>. 2020-09-25.

WRS, 2016. Åtgärdsnivå för dagvatten i Stockholm. Rapport nr 2016-0752-A.

QGIS, 2020. <https://qgis.org>. 2020-06-16.