

FUNKTION
NU BEHÖVER ENDAST 40% UTELUFT VÄRMAS AV
RADIATORER I LÄGENHETERNA OCH INGET TILL
TRAPPHUSET

HÄNVISNINGAR


KONSTRUKTIONEN OCH
FLÖDESSCHEMA ÄR UTFÖRT MED
STÖD AV GÄLLANDE NORM
FÖR BYGGNADER UPPFÖRDA
1960-1966 MED:
S-VENTILATION
F-VENTILATION
F/T-VENTILATION
BABS 1960:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

SBN 1975 NR11_1 OCH 2:
DEFINITION FÖRSMUTSAD LUFT

SBN 1980 NR12_1: BRYTANDE AV
BRANDCELL

SEDAN LIKA MED SBN 1967-1997

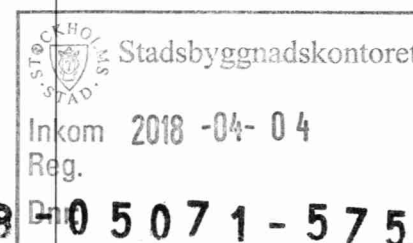

-	-	-	-	
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FLÖDESSCHEMA				
BRF KOPPARTÄLTET				
BROMMA				
REIBO				
TELEFONSTIGEN 2 TEL: 08-556 117 70				
131 39 NACKA E-mail: info@reibo.se www.reibo.se				
UPPDRAG NR	1 18	RITAD AV	OH	HANDLAGGARE
DATUM	2018-03-26	ANSVARIG	JR	
BABS 1960, SBN 1967				
OMBYGGNAD				
GUBBKÄRRSVÄGEN 29 A-R				
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM				
SKALA	A1=1:50	NUMMER	V-57:001	REV
A3=1:100				